



Sicherungsschrank

Zuleitung:
Außendurchmesser: 4 cm

HüP (Hausübergabepunkt), oder
HAK (Hausanschlusskasten)

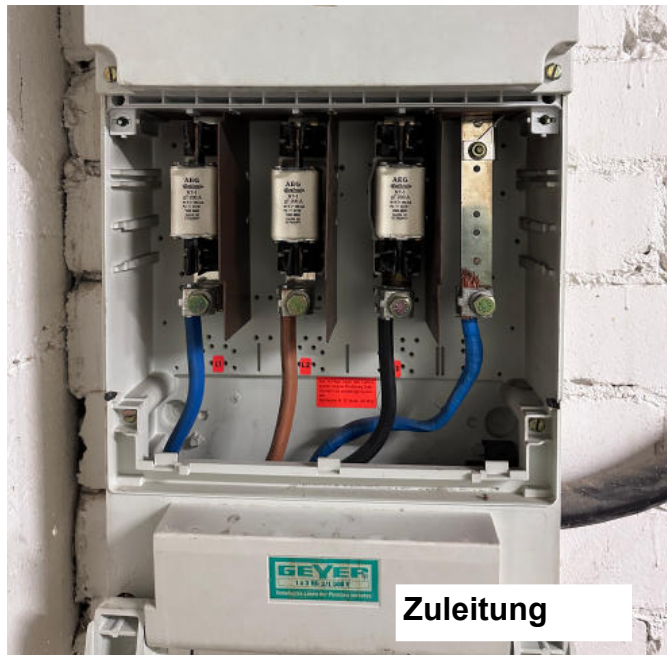

Zuleitung

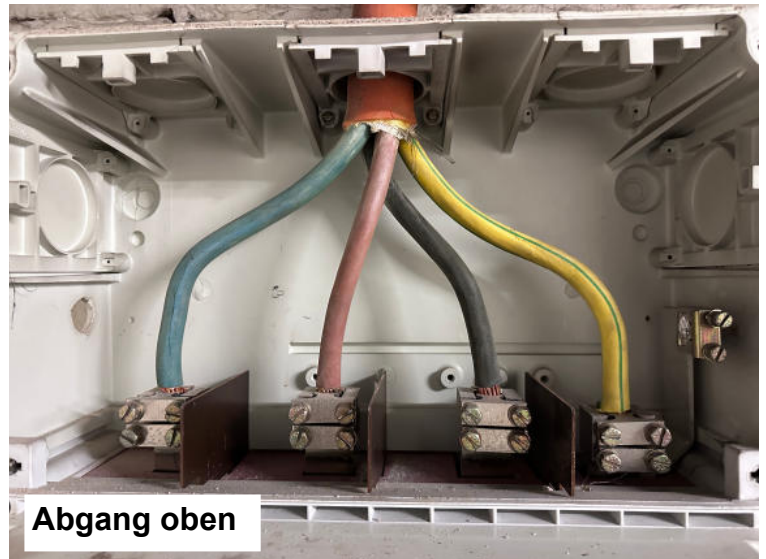

Abgang oben

Sicherungen: 200 A
Klemmen Zuleitung: 35-150 mm²
Geschätzter Zuleitungsquerschnitt: 120 mm²

Ist-Verbrauch am 05.01.23 um 9:00 Uhr:
L1: 37 A, L2: 58 A, L3: 58 A

Abgang: Kupfer mit ca. 70-95 mm²

Sicherungen im Schaltschrank ankommend: 160 A

